

Bestellvarianten / Order variants:


SPC-Gateway TCP-MBus Master
Best.Nr.: 310.16292

SPC-Gateway USB-MBus Master
Best.Nr.: 310.16300

SPC-Gateway GPRS-MBus Master
Best.Nr.: 310.16296


SPC-Gateway PGW-MBus Master
Best.Nr.: 310.16304

Versorgung 24V DC / Power supply 24V DC
0V (GND) von Versorgung / 0V (GND) from power supply
PE Schutzleiter / PE protective earth

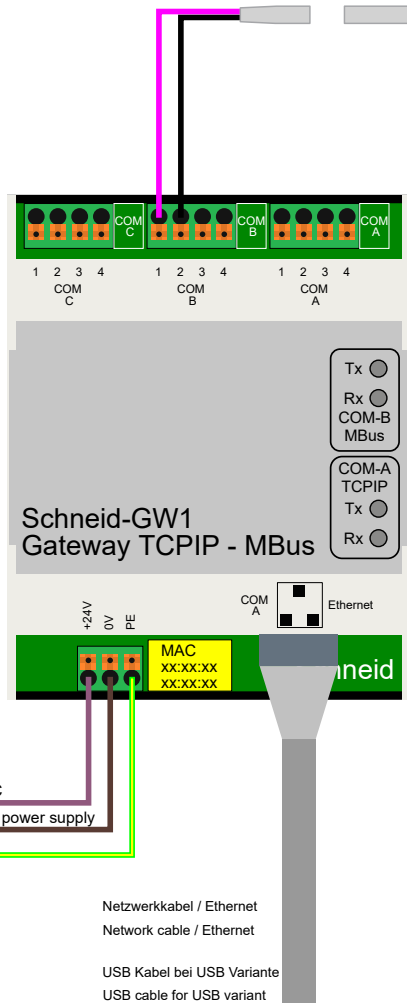

Netzwerkabel / Ethernet
Network cable / Ethernet

USB Kabel bei USB Variante
USB cable for USB variant

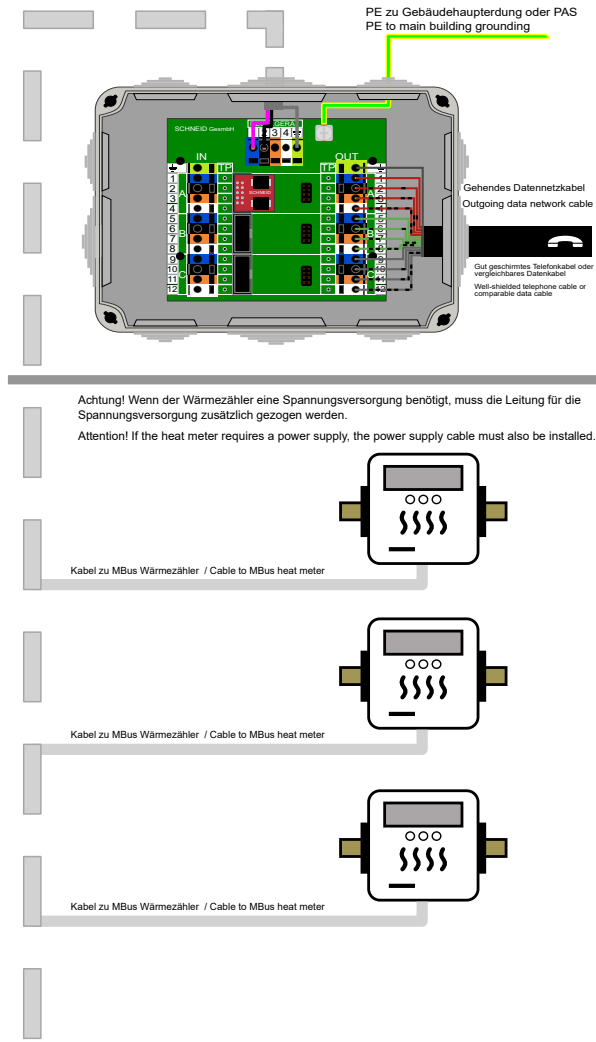

PE zu Gebäudehaupterdung oder PAS
PE to main building grounding

Gehendes Datennetzkabel
Outgoing data network cable

Gut geschirmtes Telefonkabel oder
verglichbares Datenkabel!
Well-shielded telephone cable or
comparable data cable

Achtung! Wenn der Wärmehähler eine Spannungsversorgung benötigt, muss die Leitung für die Spannungsversorgung zusätzlich gezogen werden.
Attention! If the heat meter requires a power supply, the power supply cable must also be installed.

Kabel zu MBus Wärmehähler / Cable to MBus heat meter

Kabel zu MBus Wärmehähler / Cable to MBus heat meter

Kabel zu MBus Wärmehähler / Cable to MBus heat meter

